



НПО "Пожарная автоматика сервис"

Коллектор пневмопуска
КПП-5

ЭТИКЕТКА

ПАС 254.50.000-01 ЭТ

1. Назначение

Коллектор пневмопуска КПП-5 предназначен для запуска пяти модулей (МПГ) с пневматическим пусковым устройством (ППУ) от МПГ с пуском от электромагнита (ЭМ) или пиротолкателя (ПТ).

КПП-5 соединяется с выходным штуцером угольника МПГ с ЭМ или ПТ и входом пускового устройства МПГ с ППУ.


2. Комплектность

КПП-5 -1 шт:


- РВД Р850.8.215.Г141.0 -1 шт.;
- отвод к МПГ с ППУ (тройник)-4 шт.;
- отвод к МПГ с ППУ -1 шт.;
- трубка соединительная -3 шт.

3. Применение

Обозначение	Наименование	Применяемость
ПАС 254.50.000-01	Коллектор пневмопуска КПП-5	Пуск 5-и МПГ с ППУ

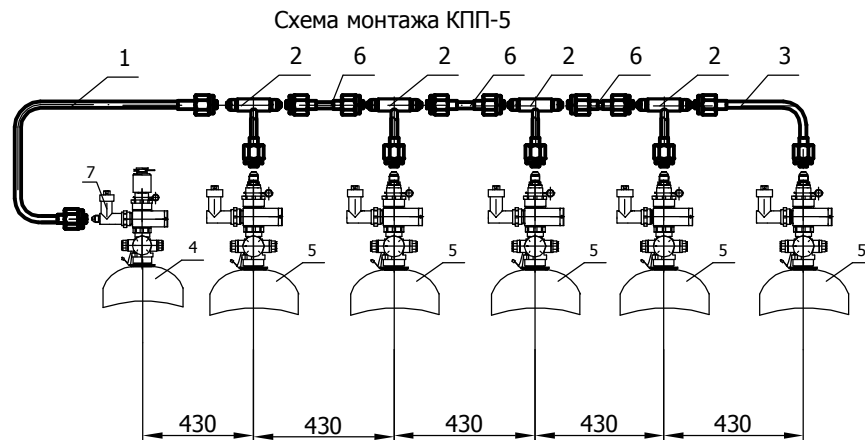

Подсоединение к угольнику с обратным клапаном



- 1- РВД Р850.8.215.Г141.0
- 2- отвод к МПГ с ППУ(тройник)
- 3- отвод к МПГ с ППУ
- 4- МПГ с ЭМ или ПТ
- 5- МПГ с ППУ
- 6- трубка соединительная
- 7- угольник со штуцером

Коллектор изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

МП _____
личная подпись

Начальник ОТК
_____ расшифровка подписи

год,месяц,число